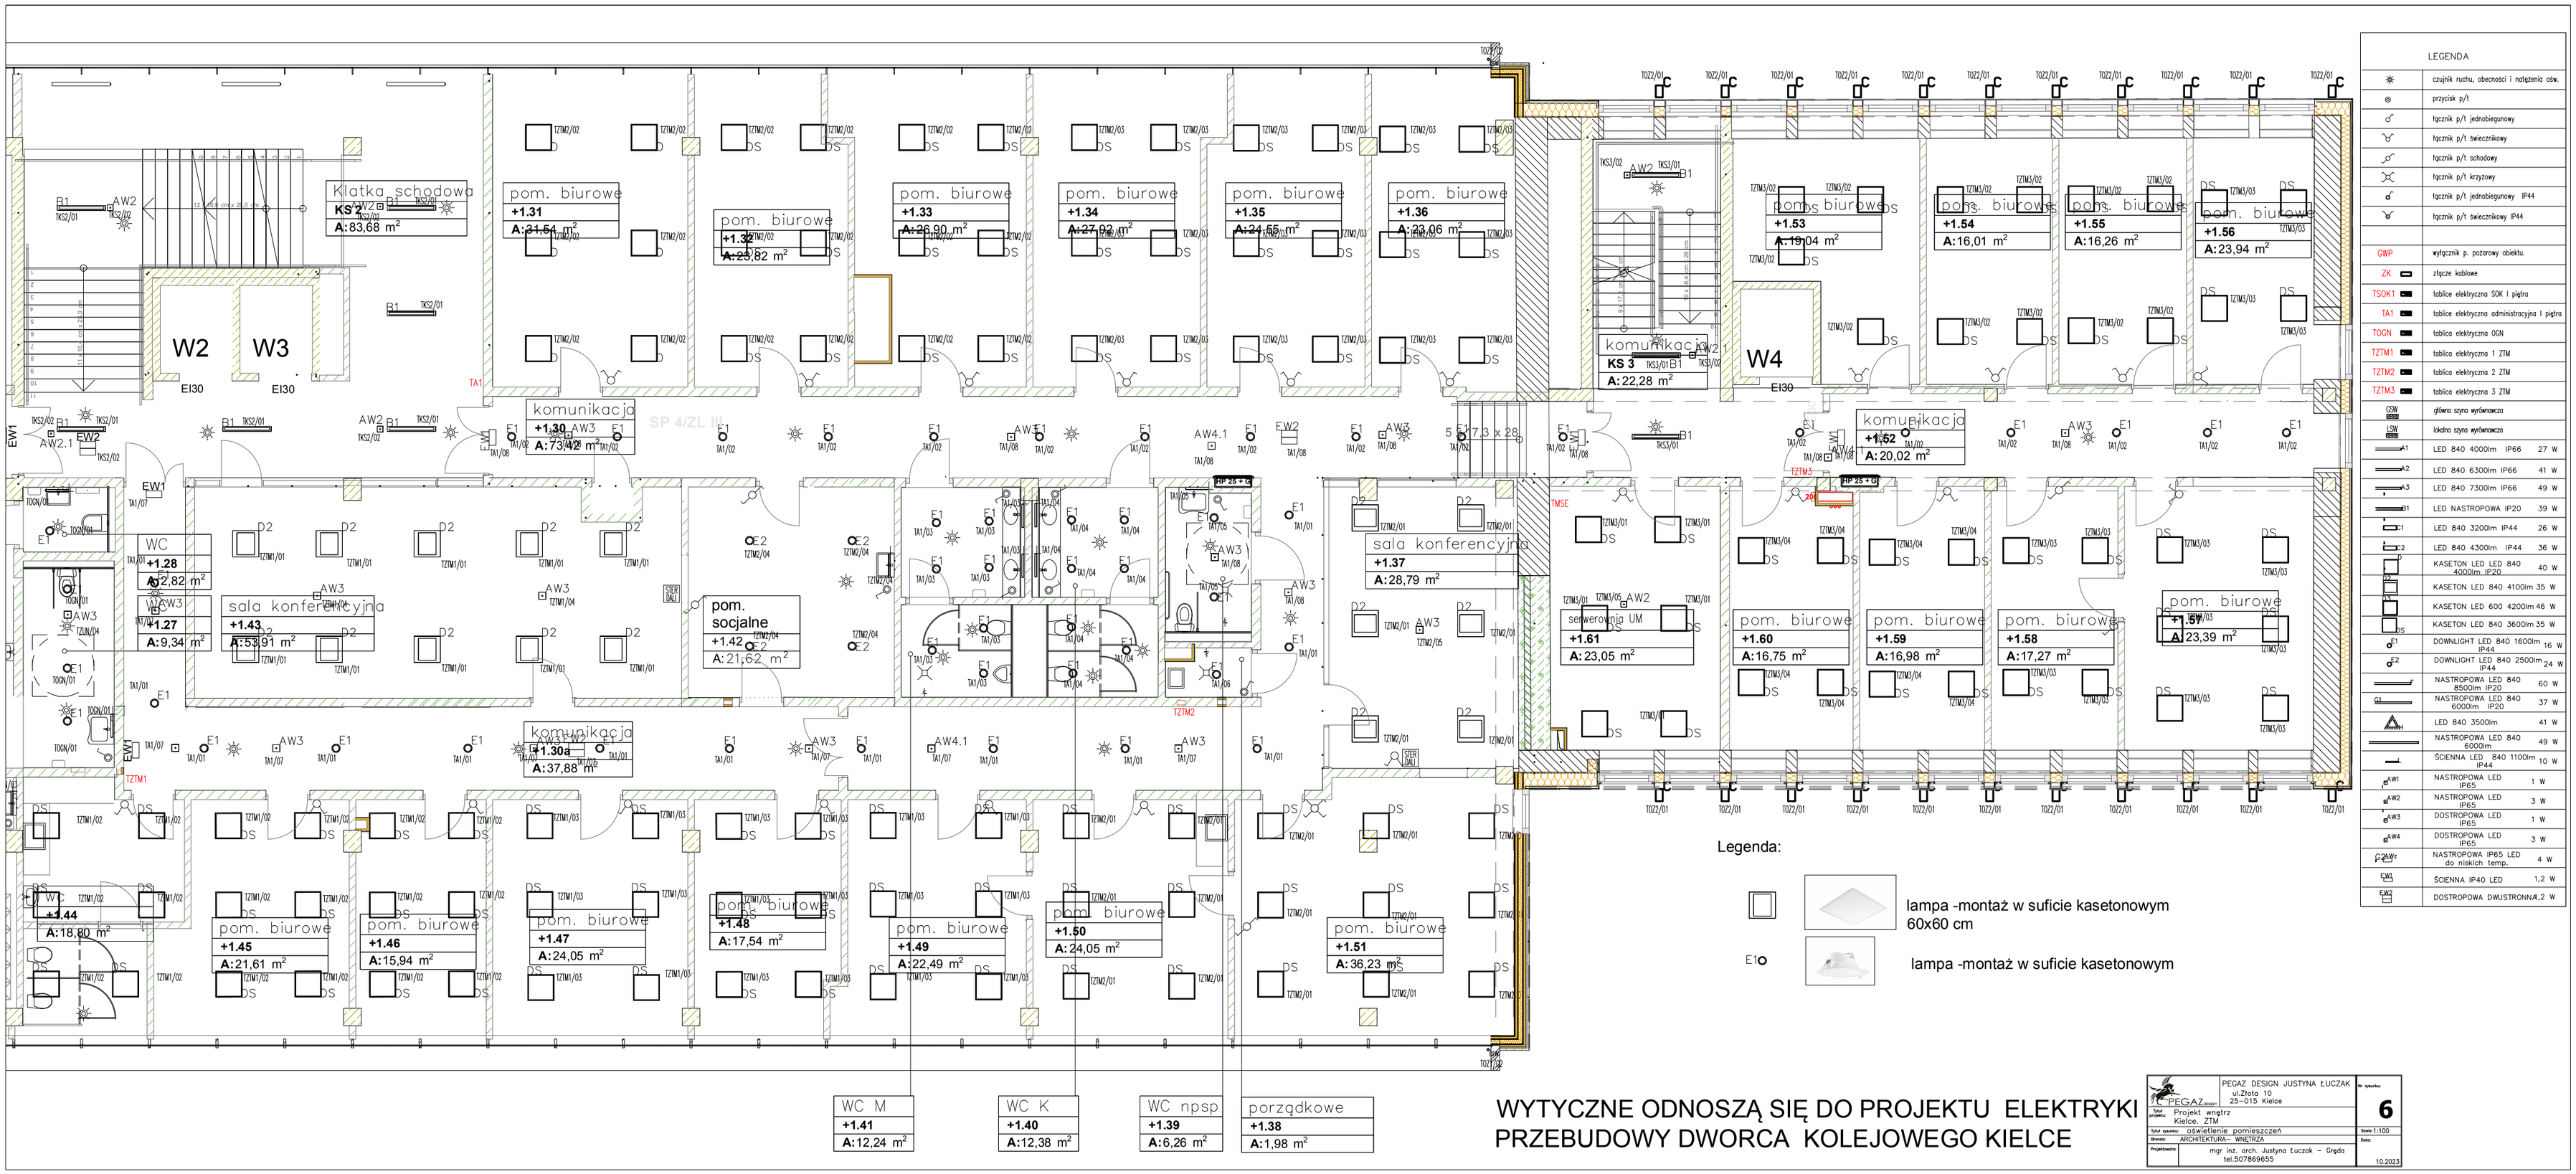

LEGENDA

	czujnik ruchu, obecności i natężenia osw.
	przycisk p/t
	łącznik p/t jednobiegunowy
	łącznik p/t świecznikowy
	łącznik p/t schodowy
	łącznik p/t krzyżowy
	łącznik p/t jednobiegunowy IP44
	łącznik p/t świecznikowy IP44
GWP	wyłącznik p. pozorowy obiektu.
ZK	złącze kablowe
TSOK1	tablice elektryczna SOK I piętra
TA1	tablice elektryczna administracyjna I piętra
TOGN	tablica elektryczna OGN
TZTM1	tablica elektryczna 1 ZTM
TZTM2	tablica elektryczna 2 ZTM
TZTM3	tablica elektryczna 3 ZTM
GSW	główna szyna wyrównawcza
LSW	lokalna szyna wyrównawcza
A1	LED 840 4000lm IP66 27 W
A2	LED 840 6300lm IP66 41 W
A3	LED 840 7300lm IP66 49 W
B1	LED NASTROPOWA IP20 39 W
C1	LED 840 3200lm IP44 26 W
C2	LED 840 4300lm IP44 36 W
D	KASETON LED LED 840 4000lm IP20 40 W
D2	KASETON LED 840 4100lm 35 W
D3	KASETON LED 600 4200lm 46 W
DS	KASETON LED 840 3600lm 35 W
E1	DOWNLIGHT LED 840 1600lm IP44 16 W
E2	DOWNLIGHT LED 840 2500lm IP44 24 W
F	NASTROPOWA LED 840 8500lm IP20 60 W
G1	NASTROPOWA LED 840 6000lm IP20 37 W
H	LED 840 3500lm 41 W
	NASTROPOWA LED 840 6000lm 49 W
	ŚCIENNA LED 840 1100lm IP44 10 W
AW1	NASTROPOWA LED IP65 1 W
AW2	NASTROPOWA LED IP65 3 W
AW3	DOSTROPOWA LED IP65 1 W
AW4	DOSTROPOWA LED IP65 3 W
AWz	NASTROPOWA IP65 LED do niskich temp. 4 W
EW1	ŚCIENNA IP40 LED 1,2 W
EW2	DOSTROPOWA DWUSTRONNA 1,2 W

WYTYCZNE ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU ELEKTRYKI PRZEBUDOWY DWORCA KOLEJOWEGO KIELCE

PEGAZ DESIGN JUSTYNA ŁUCZAK
ul.Złota 10
25-015 Kielce

Tytuł projektu: Projekt wnętrz Kielce. ZTM

Tytuł rysunku: oświetlenie pomieszczeń

Branża: ARCHITEKTURA- WNĘTRZA

Projektowała: mgr inż. arch. Justyna Łuczak – Gręda tel.507869655

Nr rysunku: 6

Skala: 1:100

Data: 10.2023