




Rzut pomieszczenia węzła ciepłego
- wentylacja mechaniczna

ZAKRES OPRACOWANIA

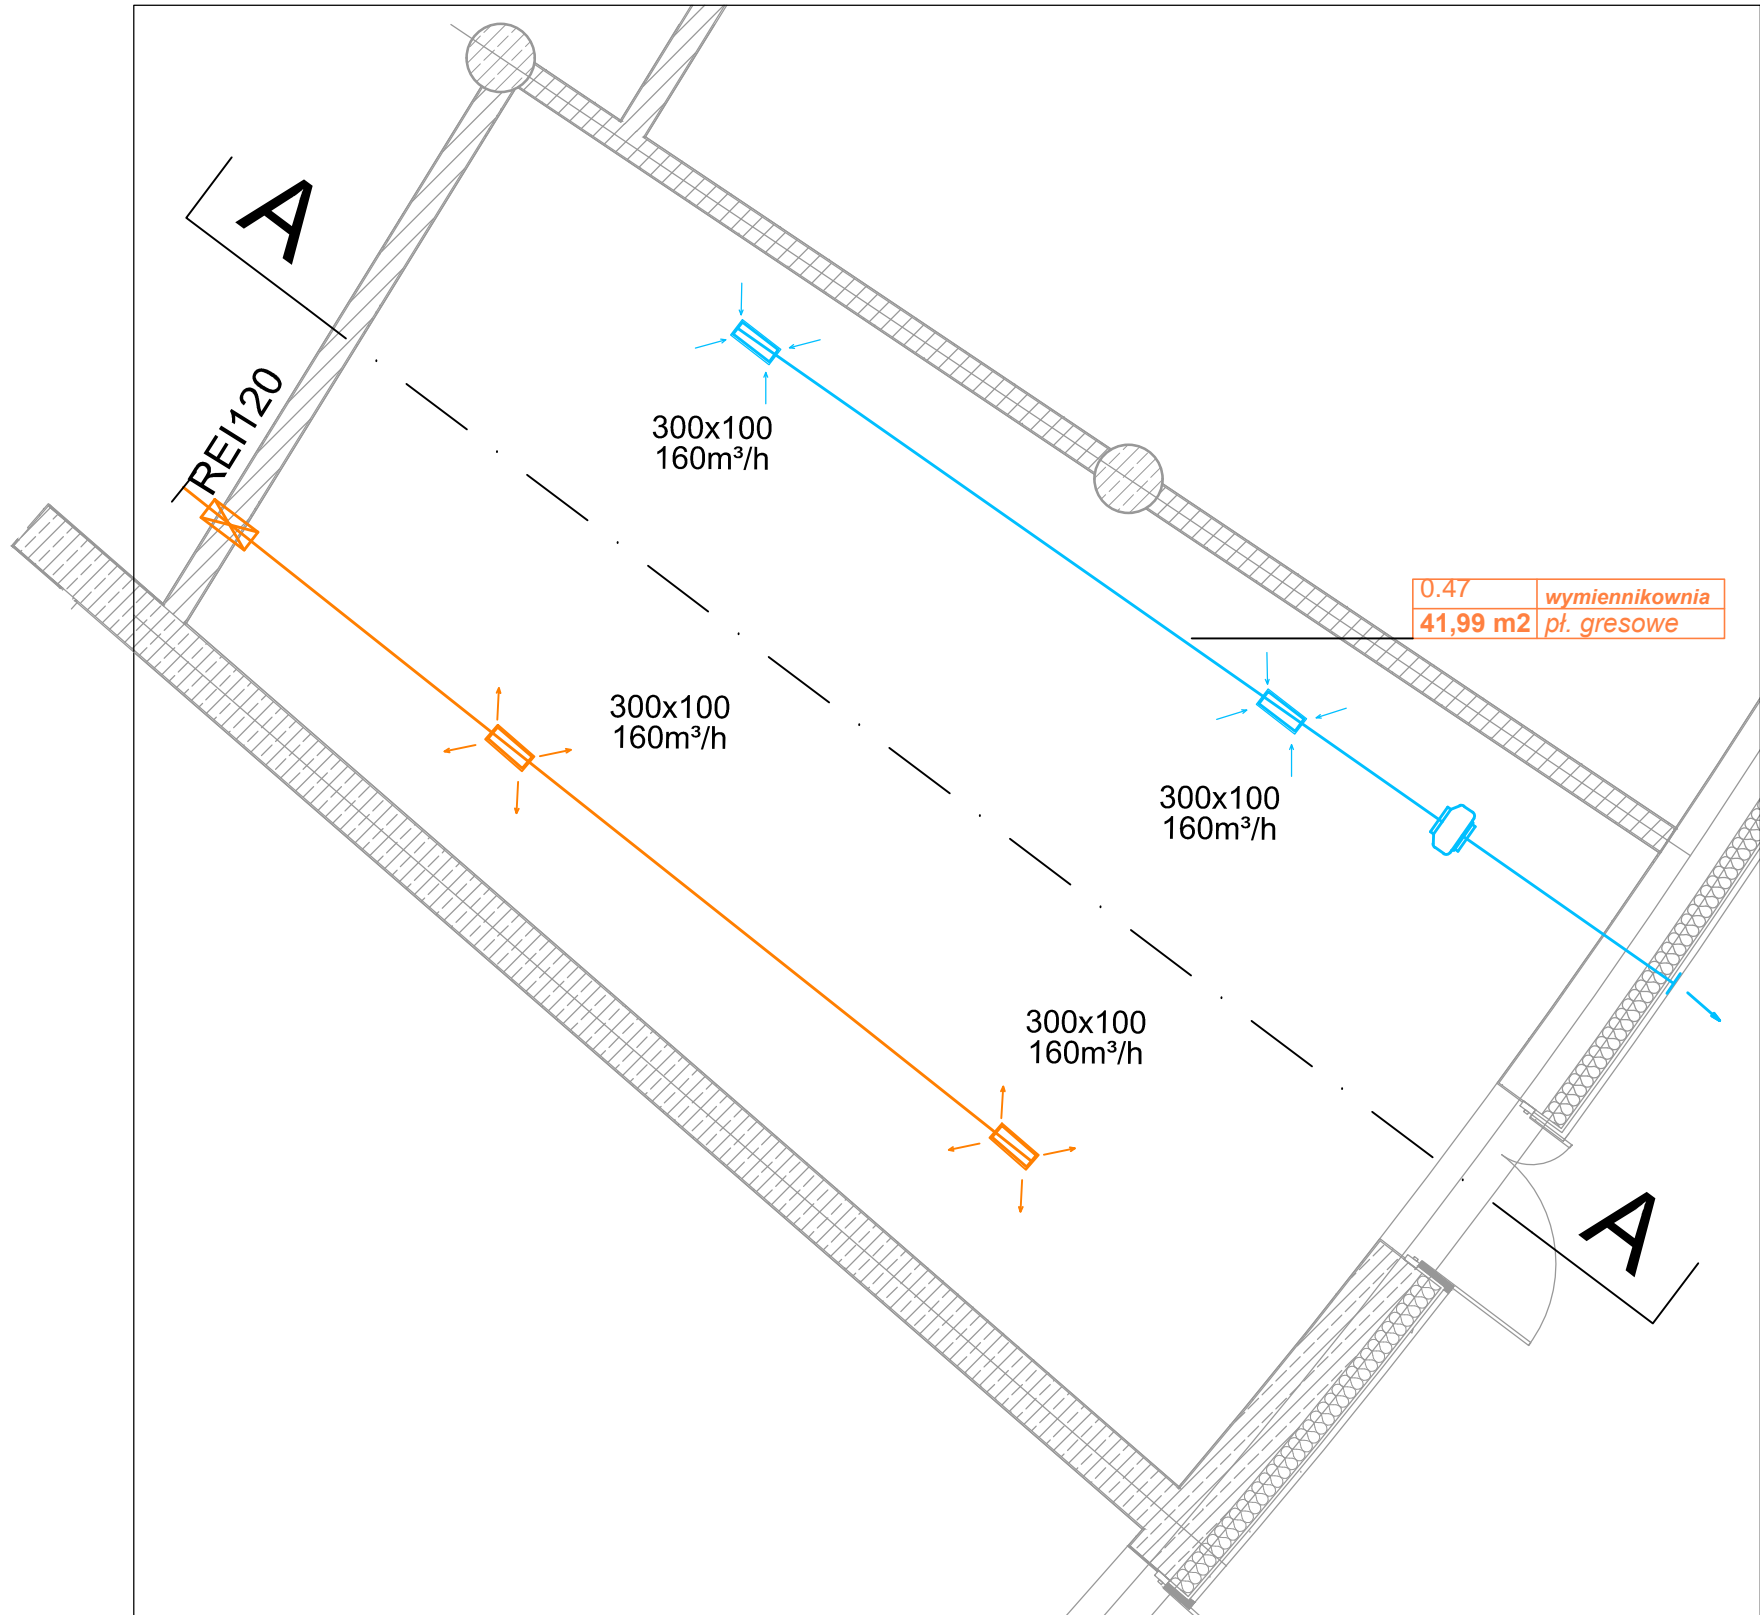

ZAKRES OPRACOWANIA

Legenda:

- nawiew powietrza
- wywiew powietrza
-  kratka nawiewna
-  kratka wywiewna

Wyrzutnia powietrza
DN160
320m³/h

hamlńsklbqjarowlc2archltekl		
GENERALNY PROJEKTANT: 'Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci' s.c. 25-317 Kielce, ul.Niska 5/21 tel./fax 41 3415245 www.architekci.kielce.pl kb@architekci.kielce.pl		
TEMAT: BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM INFORMACJI DLA PASAŻERÓW (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)		
ADRES: Kielce, ul. Czarnowska 12		
INWESTOR: Gmina Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1		
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Iwona Zalińska	NR UPRAWNIENI: SWK/0057/POOS/07	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Śmiech	KL-56/2002	PODPIS:
ASYSTENCI:		PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPŁNEGO -WENTYLACJA MECHANICZNA		
DATA OPRACOWANIA: 06/2017	SKALA (-E) RYSUNKU (-ÓW): 1:50	
NUMER RYSUNKU:		
K	D	A
W	S	C
W	0	0
R	0	0
2	.	.
.	.	.
COPYRIGHT © KAMIŃSKI BOJAROWICZ ARCHITEKCI S.C.		